


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α+ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,

Α01 κλίμακα: 1/50

22 ΙΟΥΛΙΟΣ

σφραγίδα

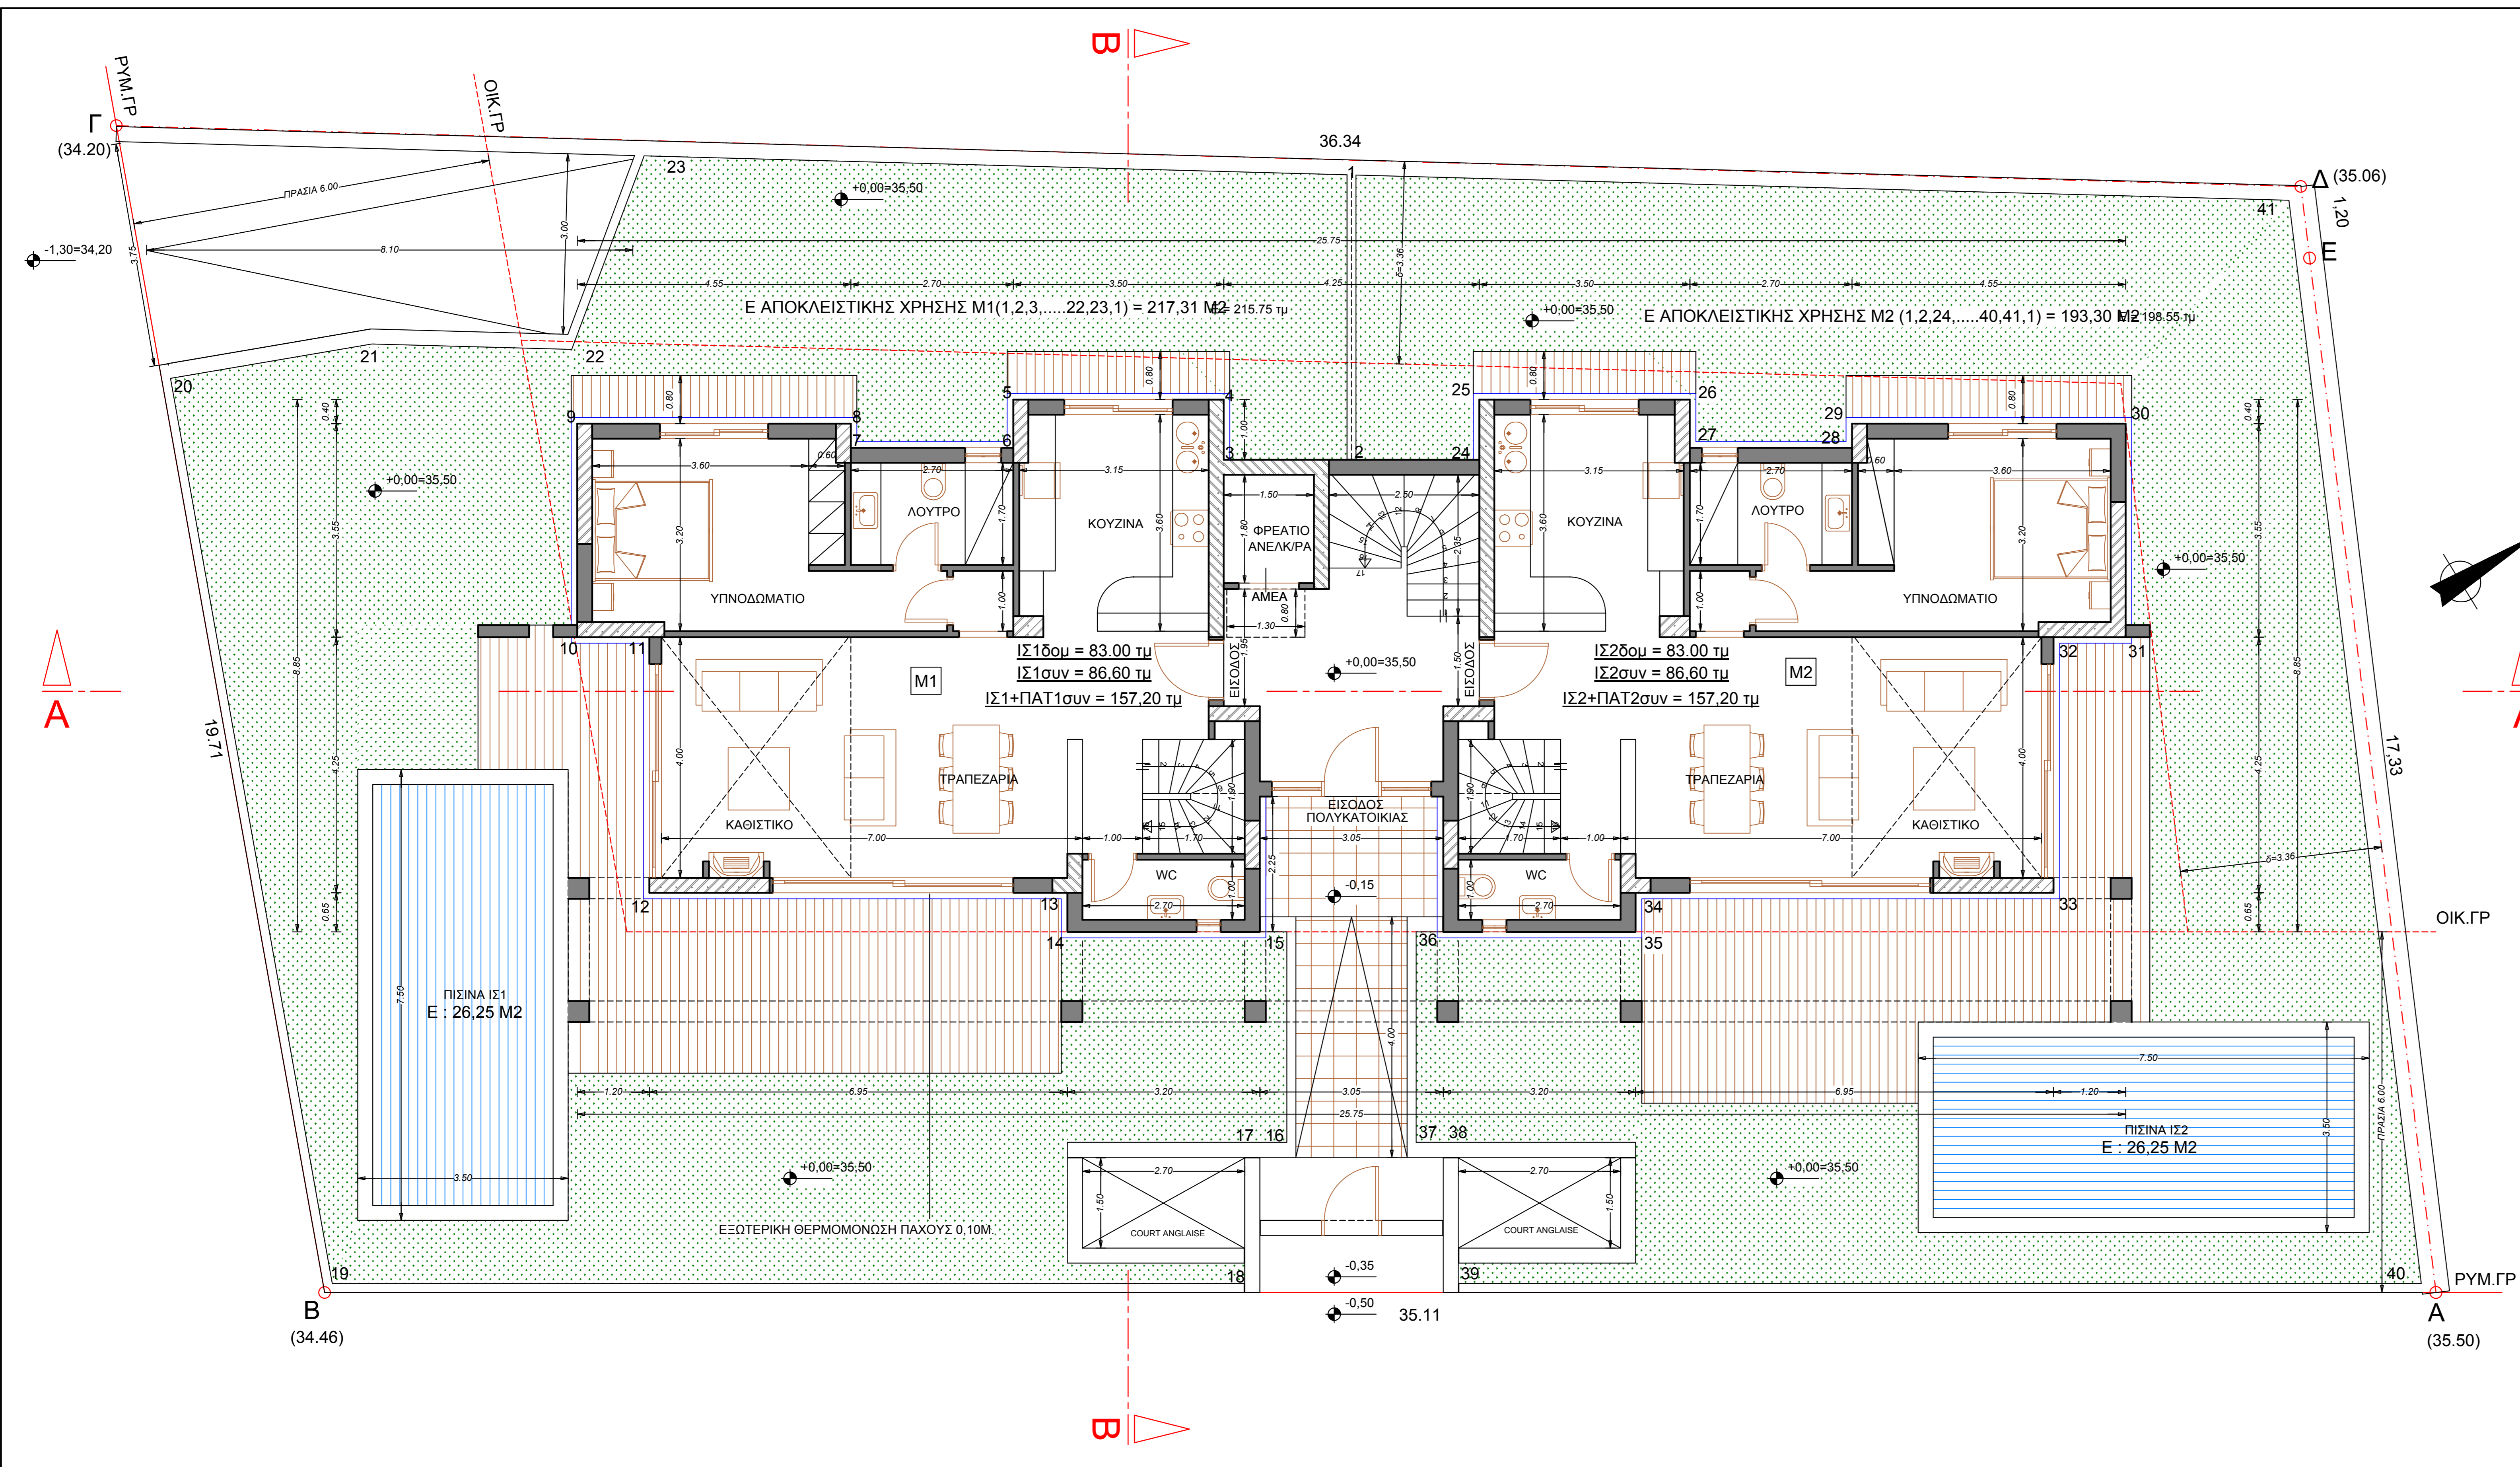

Ε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ1(1,2,3.....22,23,1) = 217,31 Μ2
 Ε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ2 (1,2,24.....40,41,1) = 193,30 Μ2

ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΩΡΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α+ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,

εργοδοτής


διεύθυνση

θέμα **ΚΑΤΩΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**

A02 κλίμακα: 1/50

22 ΙΟΥΛΙΟΣ

σφραγίδα

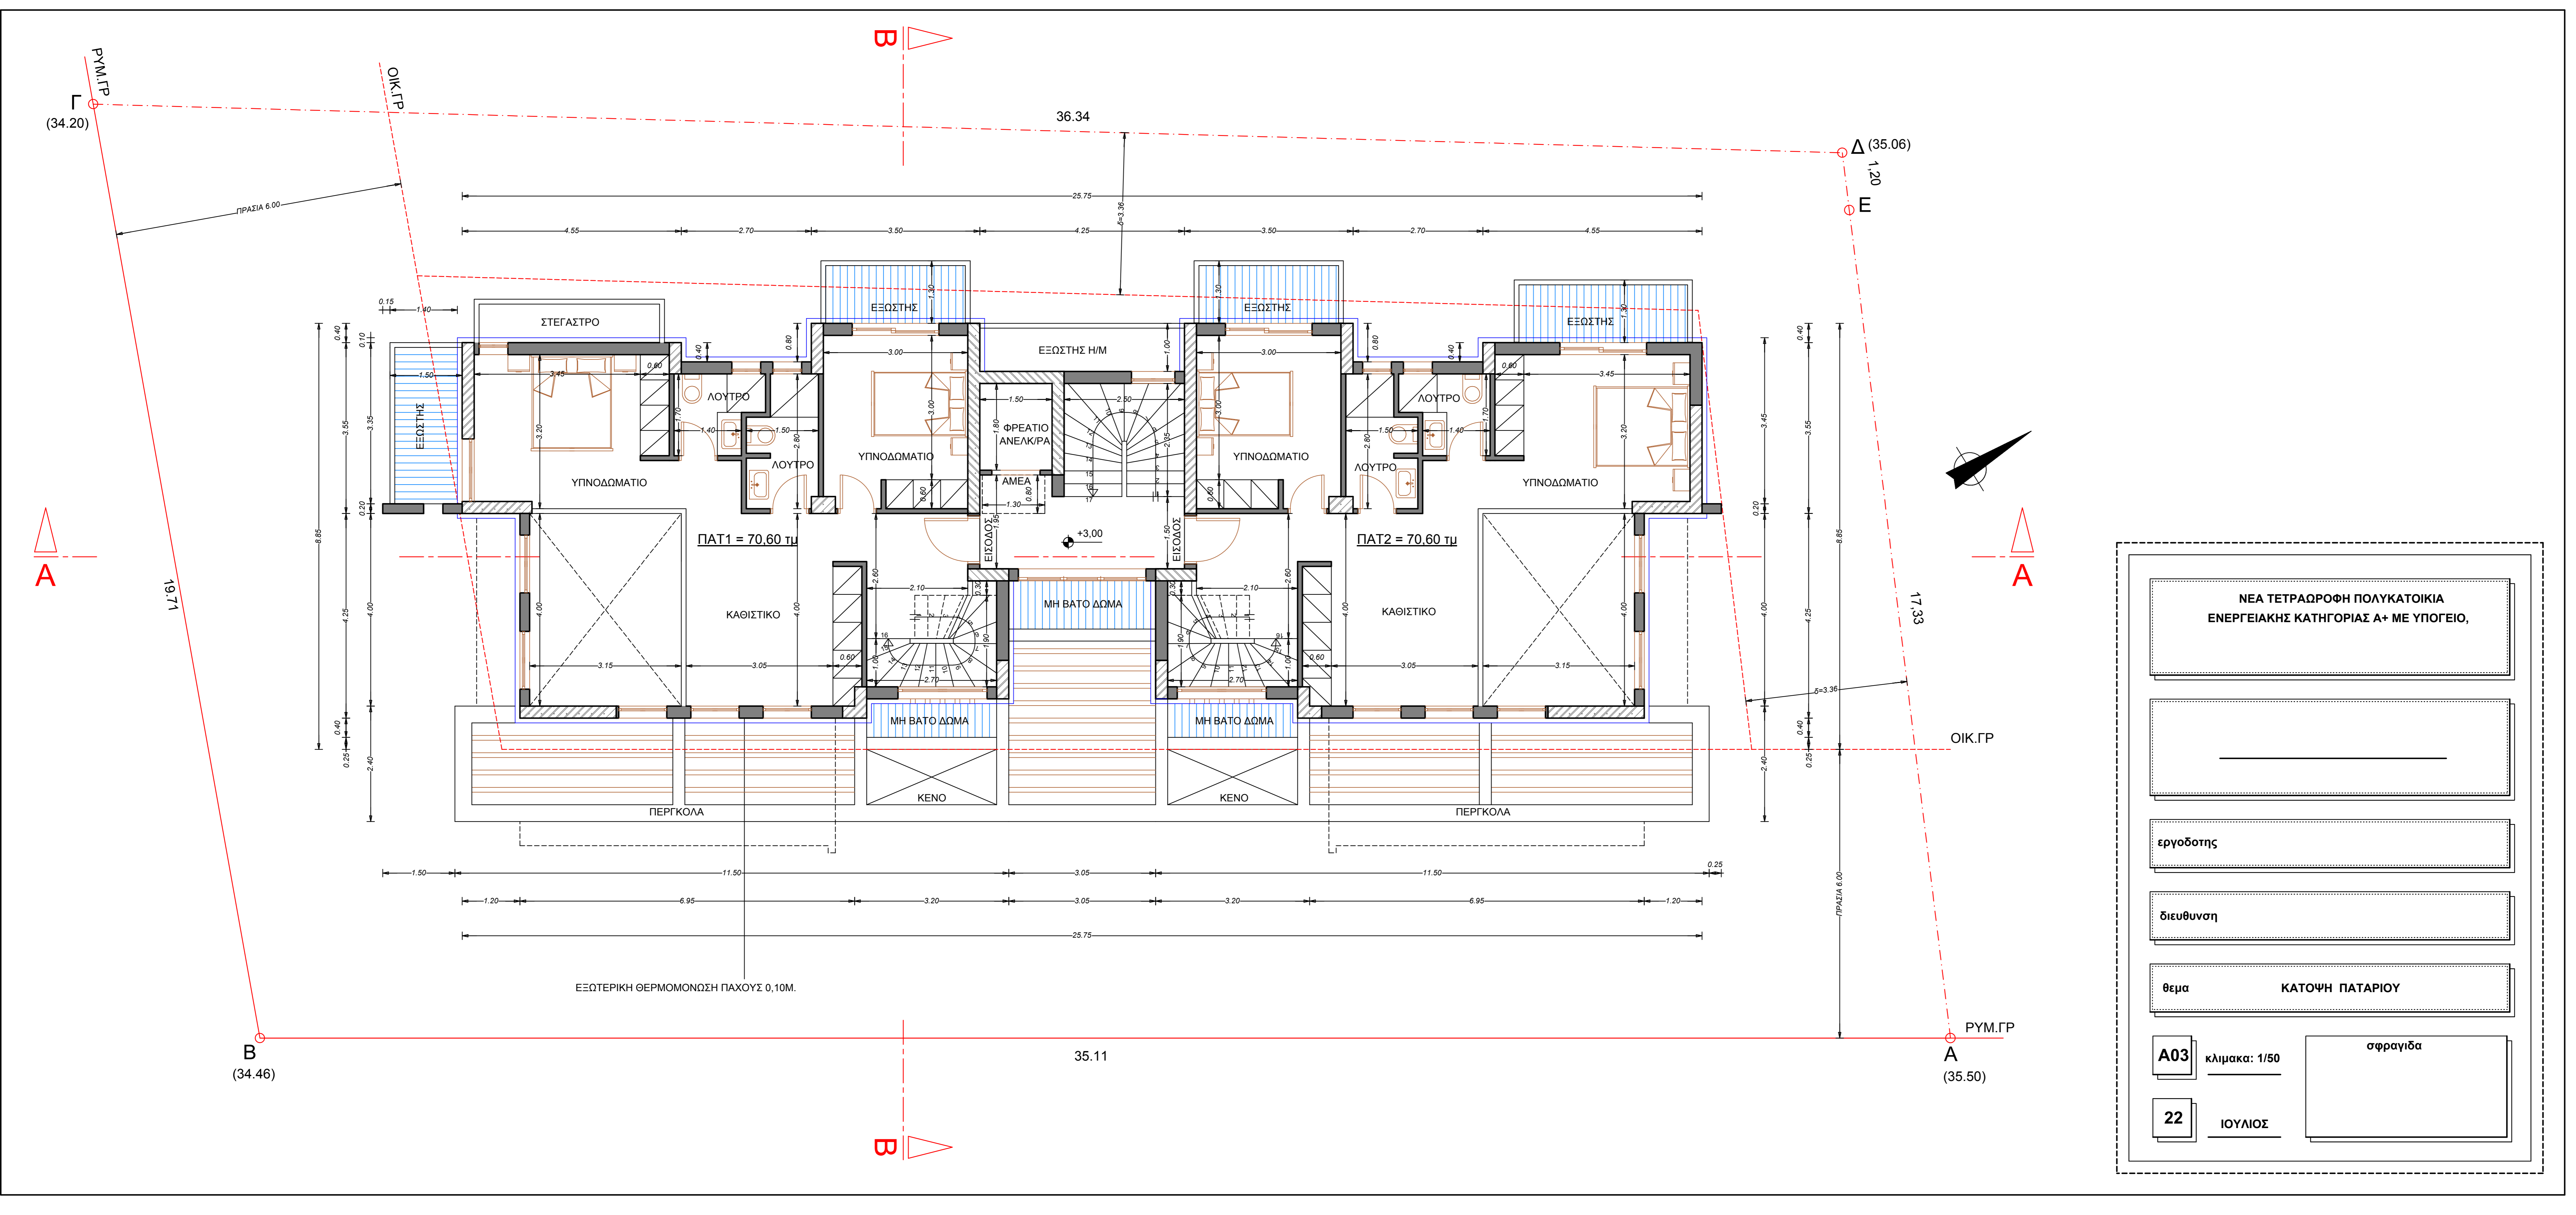

ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΔΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α+ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,

εργοδοτής

διευθυνση

θέμα **ΚΑΤΩΦΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ**

A03 κλίμακα: 1/50

22 ΙΟΥΛΙΟΣ

σφραγίδα